

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Кавказский р-н ст-ца. Кавказская улица К. Маркса дом 167

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования дом детского творчества, директор Боталова Ольга Викторовна, ОГРН 1022303882941, элктронный адрес: mudod@kvz.kubannet.ru; собственник – администрация МО Кавказский район

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2332014459

Телефон: тел/факс 8 (861 93) 22-7-86

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.2019

Фактическая дата обследования: 19.09.2019

Организация: МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район

Должность лица: директор

ФИО: Боталова Ольга Викторовна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Не соответствует	привести в соответствие
Путь к входу в здание					
	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4	Отсутствие	имеются 2 ступени

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

			ГОСТ Р 51261)		привести в соответствие
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	привести в соответствие
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Не соответствует	привести в соответствие
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Не требуется	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	привести в соответствие
	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	привести в соответствие
	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	привести в соответствие
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	привести в соответствие
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	привести в соответствие
	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	привести в соответствие
	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	привести в

					соответствие
	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	привести в соответствие
	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Не соответствует	привести в соответствие
	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Не соответствует	привести в соответствие
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	привести в соответствие
	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	привести в соответствие
	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не соответствует	привести в соответствие
	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не соответствует	привести в соответствие
	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	кроме кабинета юных вокалистов привести в соответствие
	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
	К	не менее	п. 7.1.9	Соответствует	

НОГ		0,75 x 0,49 м.			
	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	привести в соответствие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	привести в соответствие
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, Г, У, С	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Отсутствие	привести в соответствие
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	#	#

Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	Вход на территорию обустроить шириной не менее 0,9 м в свету  - должен быть оборудован доступными элементами информации об объекте; - не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего

	действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; Поручни должны выступать минимум на 30 см за последней ступенькой, давая возможность твердо встать на ровную поверхность. Горизонтальное завершение поручня предупреждает слепых о начале и конце лестничного марша.
	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. Поручни лестниц следует располагать на высоте 90 см. Поручень должен быть непрерывным по всей высоте лестницы.

Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см.



Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.

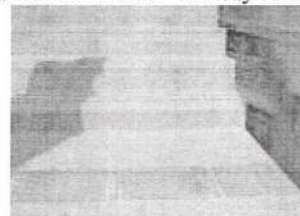


Тактильная поверхность перед лестницей должна ощущаться ногами и предупредить слепого инвалида о препятствии.

Ширина полосы 50-60 см.


Расстояние от края тактильной полосы до кромки первой ступени 30 см.

Для предупреждения людей с глубокими нарушениями зрения о начале и о конце лестничного марша на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступен – от 0,03 м до 0,04 м.

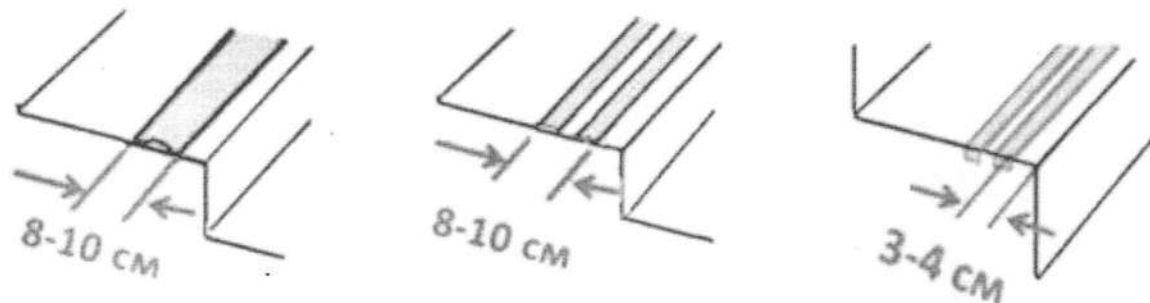

Пример контрастного выделения крайних ступеней лестничного марша по СП 59.13300.2016

Для предупреждения о начале и конце лестницы totally незрчих людей перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели (с конусными рифами высотой 5 мм на улице и 4 мм в здании) глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша

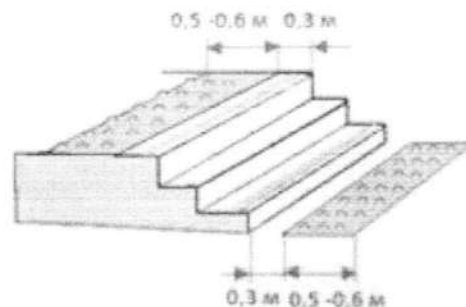

Пример обустройства предупреждающих тактильных указателей перед и после лестницы по СП 59.13300.2016




Пример контрастной окраски и применения тактильных указателей на лестничном марше входной группы

Чтобы избежать скольжения ноги, по краю ступеней лестниц по ширине марша рекомендуется устанавливать угловой металлический или резиновый профиль. Материал должен быть шириной 0,05–0,065 м на проступи и 0,03–0,055 м на подступенке. Он должен визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени.

Рекомендуется применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Для слабовидящих рекомендуется контрастная окраска ступеней – светлые проступи и темные подступенки. Это требование можно реализовать за счет подбора облицовочного материала соответствующих оттенков.

Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.

Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)

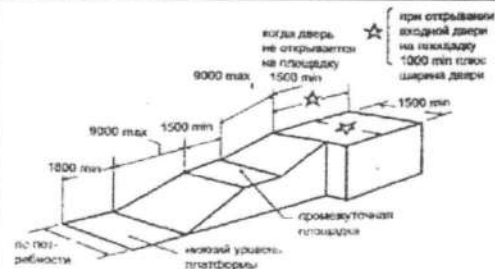

Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.



Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;



Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;


Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;

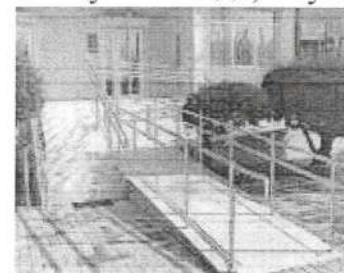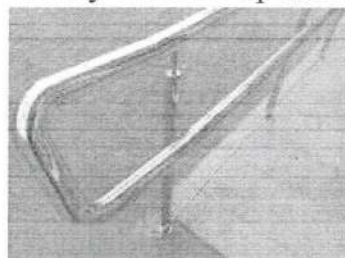

правильно

неправильно

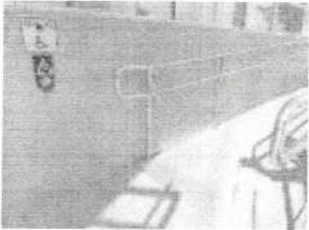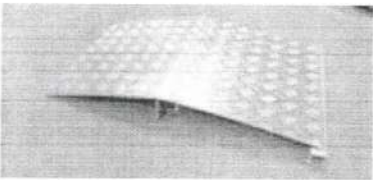	Система вызова персонала с радиокнопкой  Кнопка устанавливается на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Кнопку необходимо расположить так, чтобы колясочник, подъехавший к кнопке, не перекрывал движение обычных посетителей. Необходимо установить колесоотбойники на высоте 5010 см. Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м. Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м. На пути движения перепады высот более 1,4 см. Для преодоления высоких порогов существуют специальные мобильные пандусы  мобильный пандус для преодоления порогов

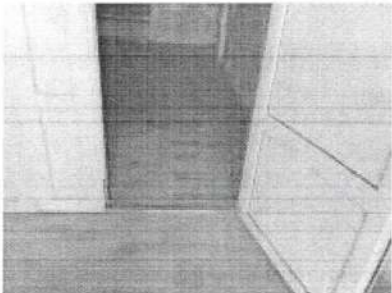	 пандус перекатной  пандус приставной
Зона оказания услуги	В кабинета юных вокалистов уменьшить порог до 1,4 см  При невозможности обустройства (приспособления) какого-либо несоответствия нормам строительных правил необходимо техническое заключение проектной организации с обоснованием. Согласно ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом

	потребностей инвалидов, то собственниками этих объектов до их реконструкции (или капитального ремонта) должны быть приняты меры, удовлетворяющие минимальные потребности для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов (КГО ВОИ), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования. Согласовать с КГО ВОИ мероприятия, удовлетворяющие минимальные потребности инвалидов
Средства информации	Обустроить специальными символами доступные элементы здания и указателями направления движения ВХОД ВЫХОД Информационные указатели при входе в здание (вход/выход, кнопка вызова персонала) информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,2 до 1,6 м, дублированные рельефными знаками, шрифтом Брайля. Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м с рельефными буквами и дублированием шрифтом Брайля, размер таблички должен быть не менее 20 х 30 см с




указанием наименования, назначения и часов работы объекта.




Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,5 м. до 4,5 м.

Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте от 1,5 м. до 4,5 м.


3 вида указателей:

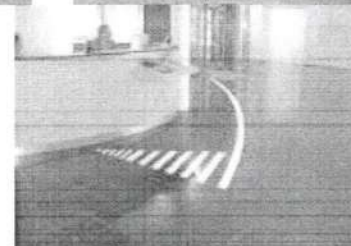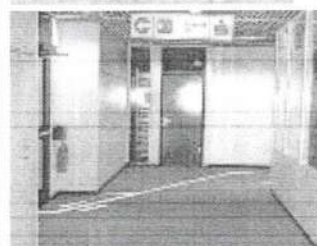

напольные



настенные



на отдельно стоящей опоре



настольные

Знаки доступности:



Доступность для инвалидов в креслах-колясках



Доступность для инвалидов всех категорий

« 19 » 09 20 19 г.
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной
поддержки и социального обслуживания отдельных
категорий и групп населения УСЗН в Кавказском районе

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Марченко О.В.

Ф.И.О.

Второй экземпляр паспорта доступности получен